MODELO DE SEGURANÇA A SER SEGUIDO NA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE TANQUES DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

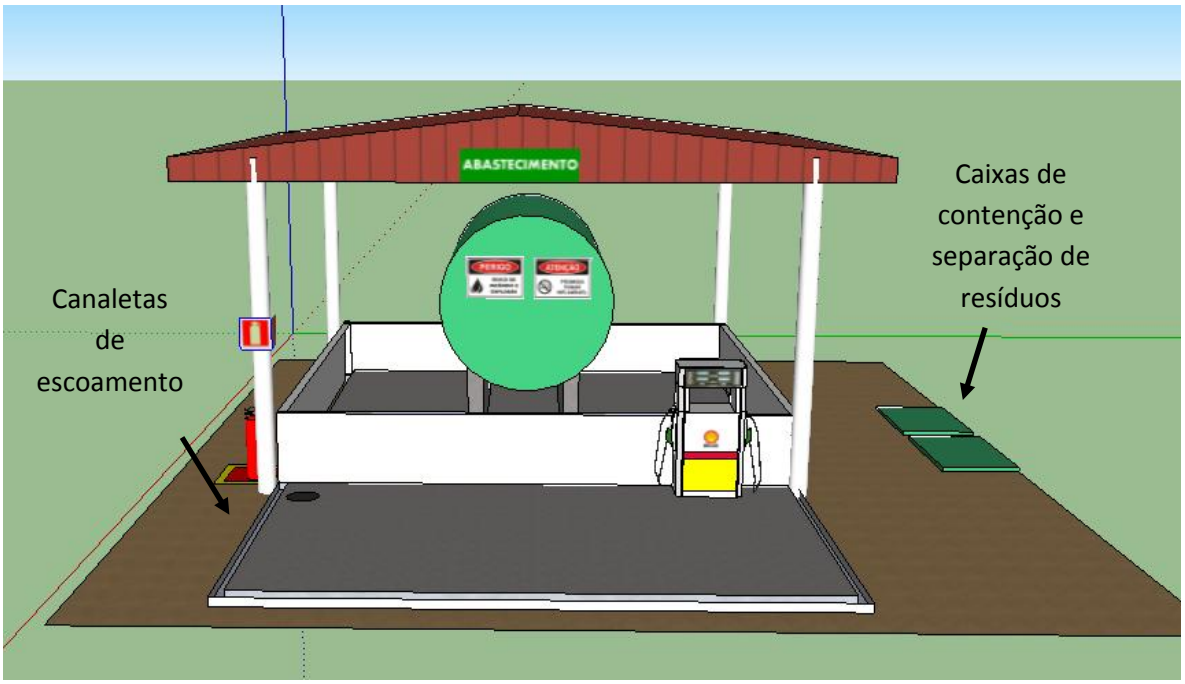

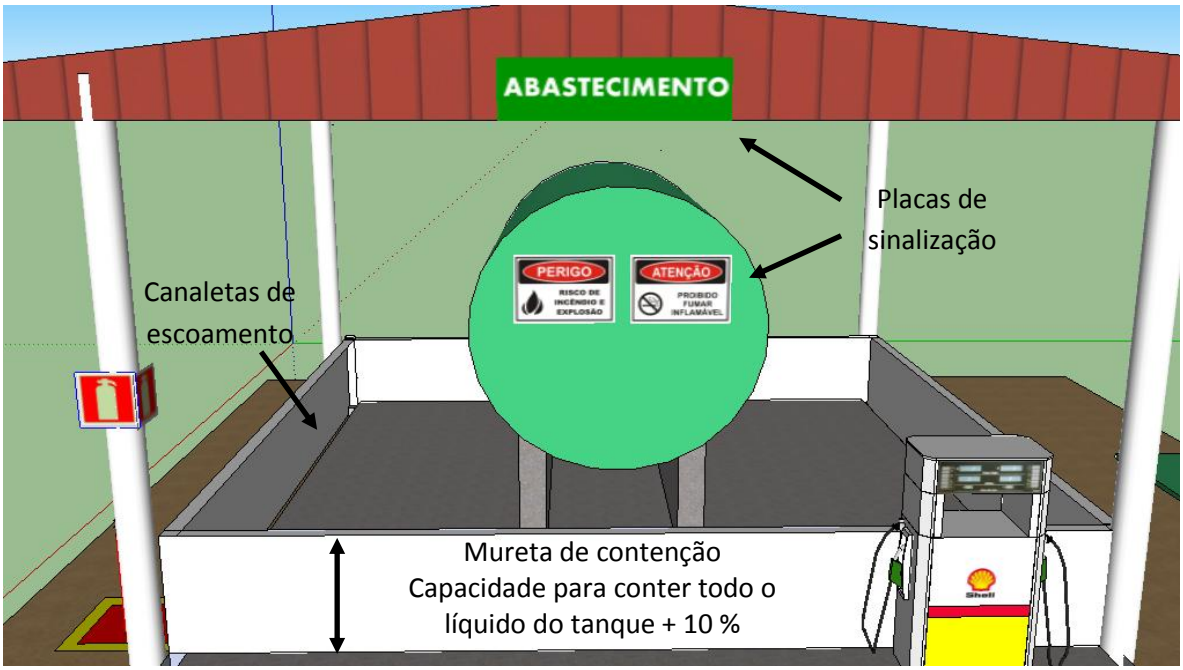

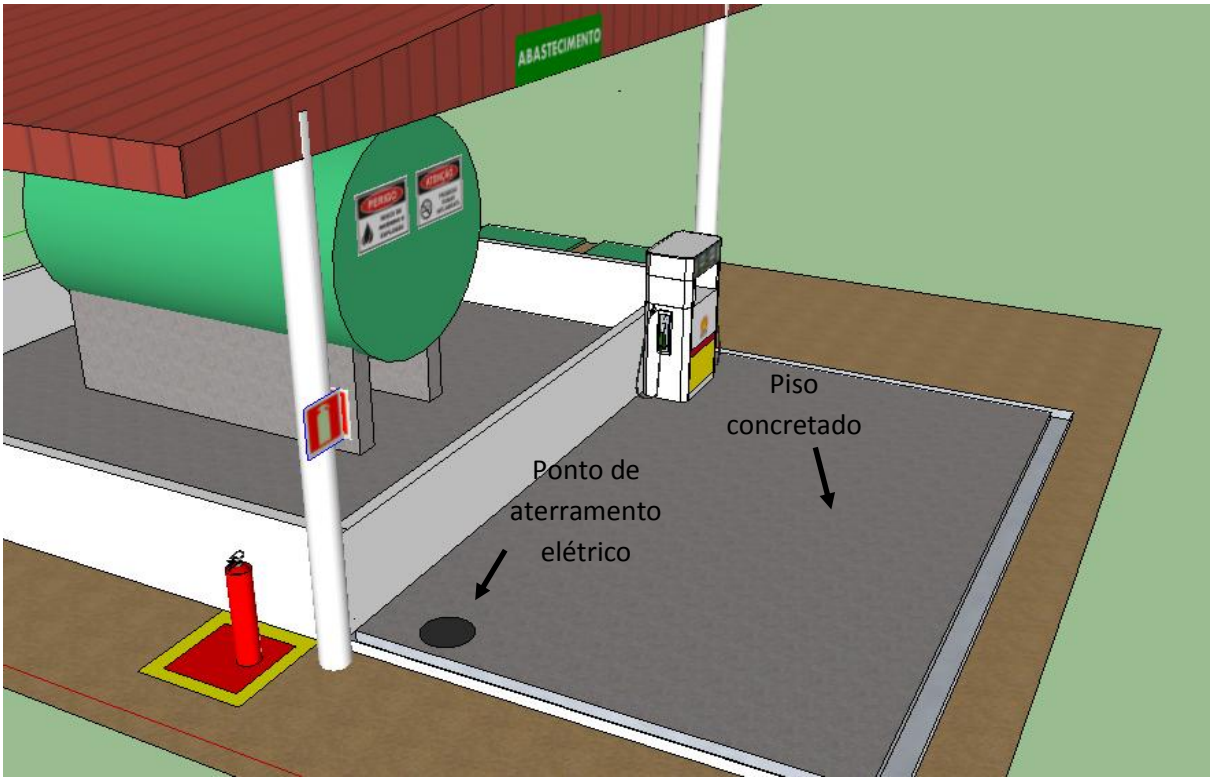
ABASTECIMENTO
Piso
concretado
Ponto de
aterramento
elétrico

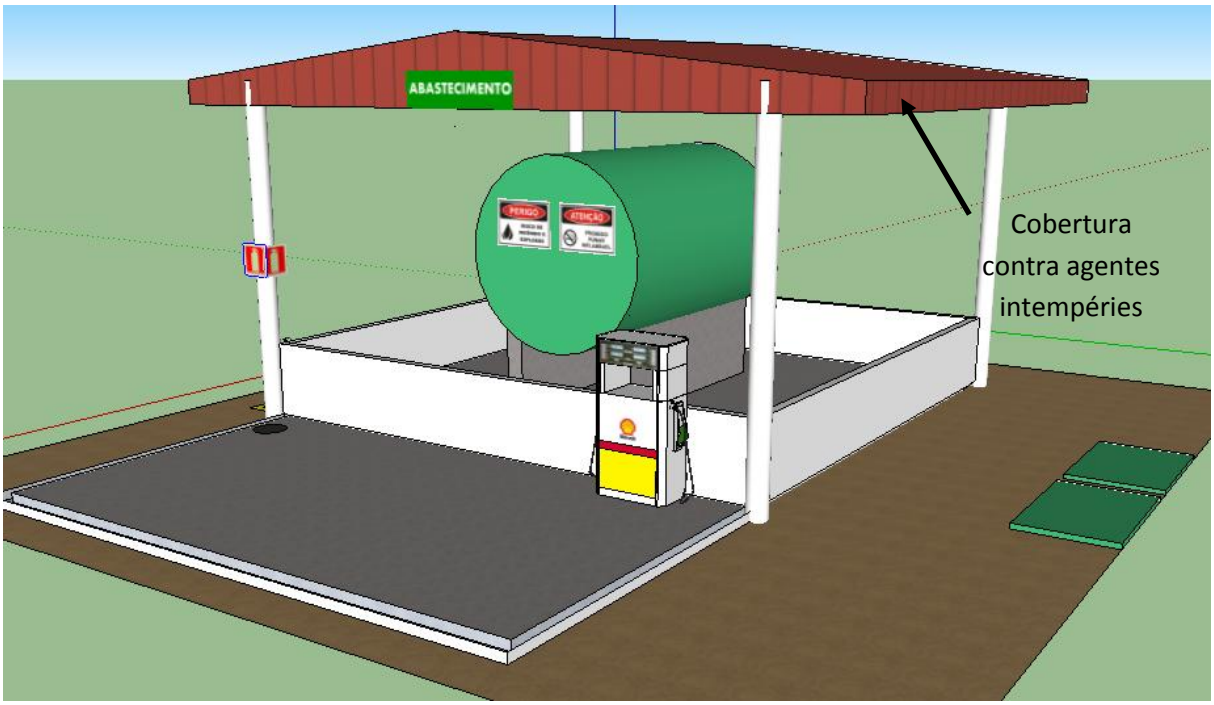
ABASTECIMENTO
Cobertura
contra agentes
intempéries

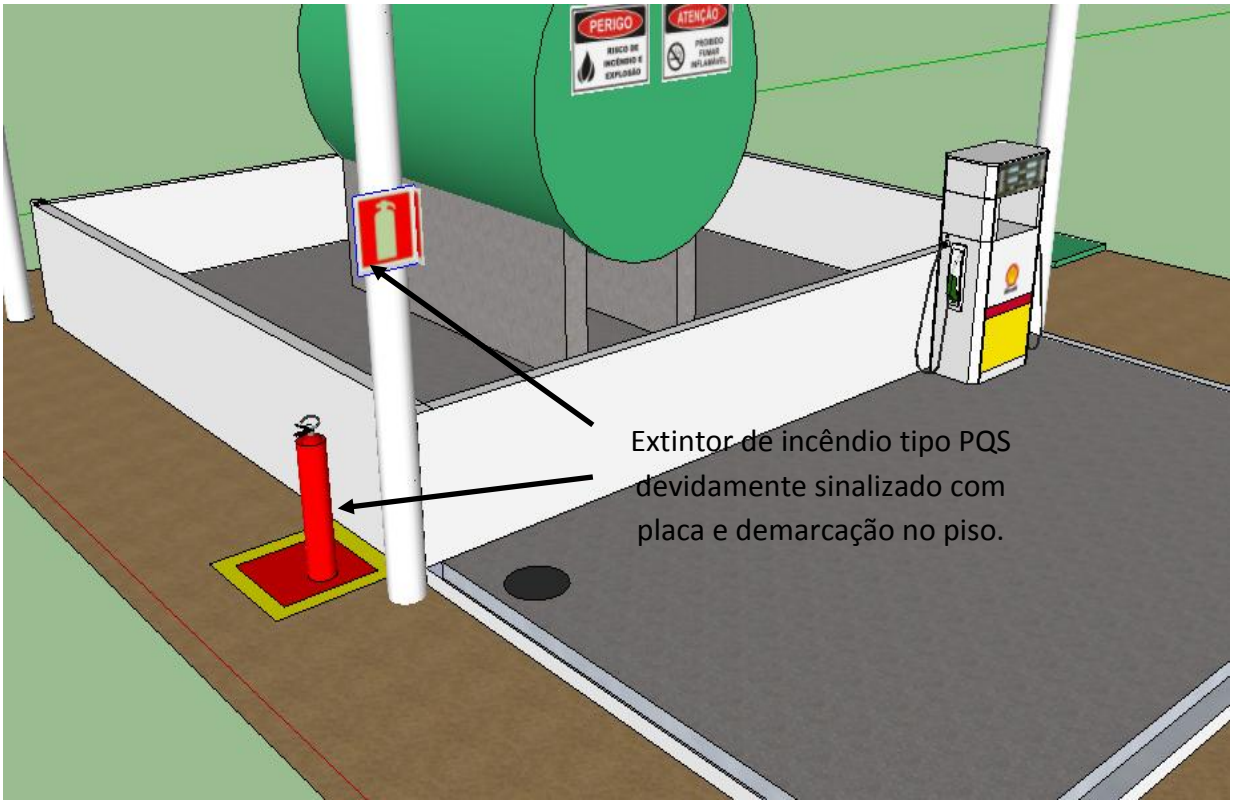
PERIGO
ATENÇÃO
Extintor de incêndio tipo PQS
devidamente sinalizado com
placa e demarcação no piso.

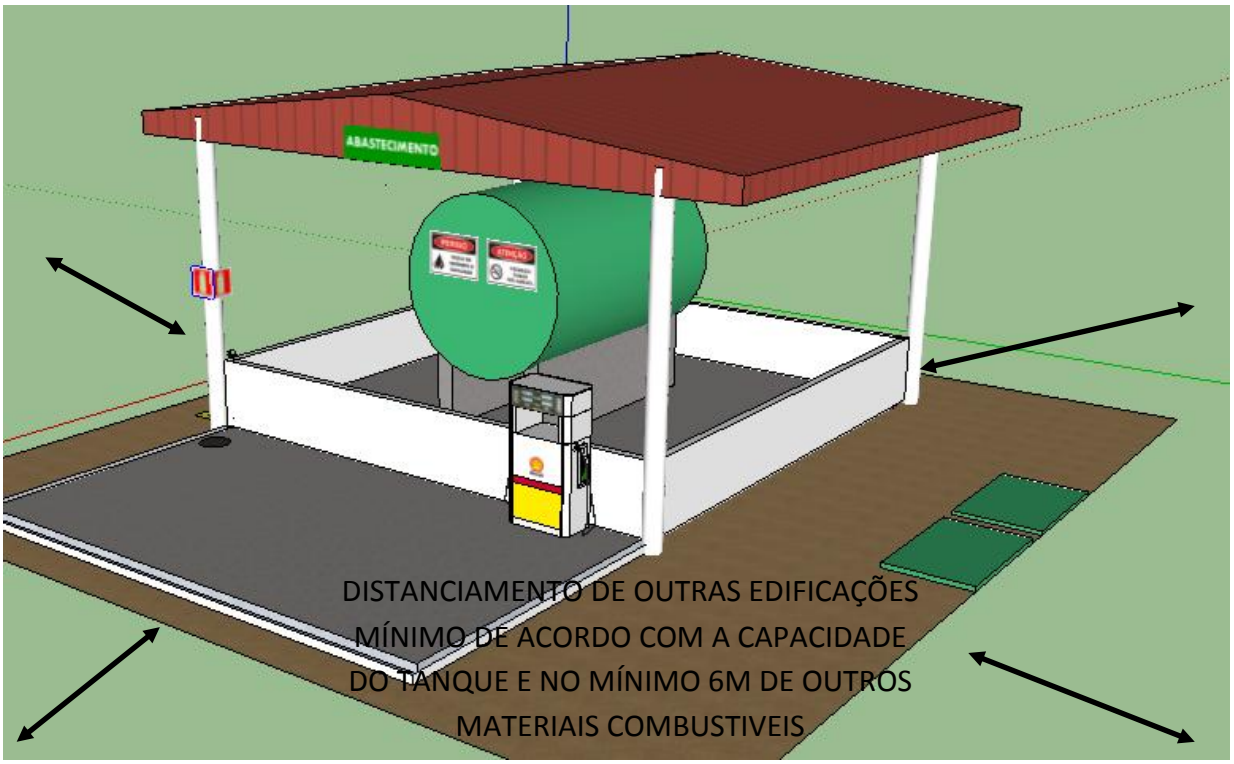
ABASTECIMENTO
DISTANCIAMENTO DE OUTRAS EDIFICAÇÕES
MÍNIMO DE ACORDO COM A CAPACIDADE
DO TANQUE E NO MÍNIMO 6M DE OUTROS
MATERIAIS COMBUSTIVEIS